


Elastični poliuretanski višeslojni zidni sistem, sa slabom do srednjom mehaničkom i hemijskom otpornošću, lagan za održavanje, u širokom spektru boja.

SLOJEVI SISTEMA

-  2. završni lak u boji:
VIASOL PU-S688P N
-  1. završni lak u boji:
VIASOL PU-S688P N
-  Fini nivelirajući sloj:
VIASOL PU-C525 + zgušćivač ili
VIASOL PU-L373 (opciono)
-  Nivelirajući sloj:
VIASOL PU-C525 + zgušćivač ili
VIASOL PU-L373 (opciono)
-  Prajmer za cementne podloge:
VIASOL EP-P260 or EP-P285 ili dr.
-  Podloga: beton, cementna glazura,
suhi zid, drvo i drugo.

DEBLJINA SISTEMA

0.3 – 1.5 mm

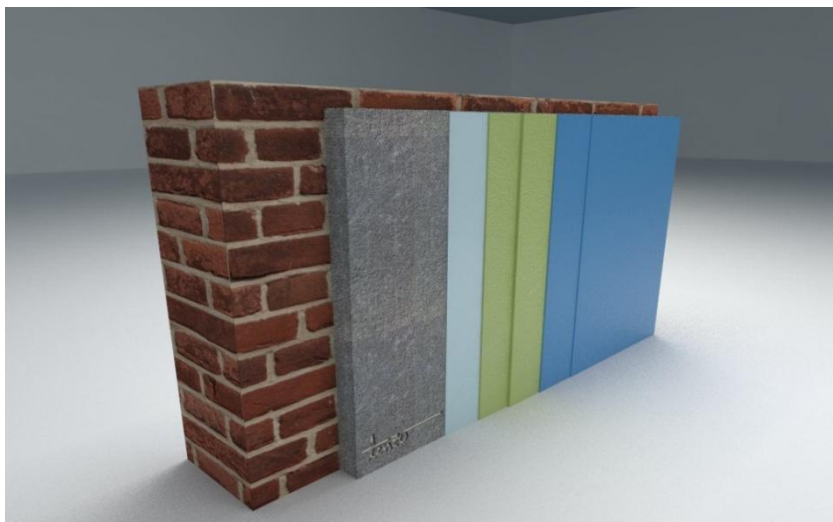

ISTAKNUTO O SISTEMU

- Dostupnost boja
- Slabije premoštavanje pukotina
- Malo isparenje prema AgBB smjernicama



PRIMJENA SISTEMA

- Škole, vrtići, univerziteti
- Bolnice, domovi
- Kancelarije, poslovne zgrade
- Restorani, kantine
- Prodavnice, foajeji, izložbeni prostori
- Privatne kuće, apartmani
- Toaleti, svlačionice
- Stepeništa, vertikalne površine

PREDNOSTI SISTEMA

- Glatka ili srednje hrapava površina
- Elastičan, slabije premoštavanje pukotina
- Visoka otpornost na habanje
- Dobra hemijska otpornost
- Higijenski, bez pora, vodonepropustan
- Lako čišćenje i održavanje
- Veoma visoka otpornost na UV zračenje i postojanost boja

IZVOĐENJE / UTROŠAK

sloj	proizvod	utrošak (kg/m²)	debljina mm	izvođenje
2. završni fleksibilni lak u boji	VIASOL PU-S688P N	0.10 – 0.12	0.08 – 0.10	valjak
1.zvršni fleksibilni lak u boji	VIASOL PU-S688P N	0.10 – 0.12	0.08 – 0.10	valjak
2.nivelirajući sloj (opciono)	VIASOL PU-C525 + 2 % tiksotropik agent VIASOL PU-L373	0.3 – 0.5	0.2 – 0.4	glačanje brušenje
1.nivelirajući sloj (opciono)	VIASOL PU-C525 + 2 % thixotropic agent or VIASOL PU-L373 + 10 % QS 0.1-0.4 mm	0.8 – 1.0 + 0.08 – 0.1 QS	0.5 – 0.8	glačanje brušenje
Prajmer	VIASOL EP-P260	oko 0.3	cca. 0.2	valjak
alternative u 1 ili 2 sloja npr. na suhi zid	VIASOL EP-P285 + 10 – 20 % voda	0.25 + 0.025 – 0.05 voda	cca. 0.2	Valjak
Podloga	Cementna podloga mora podnijeti opterećenje prema postojećim standardima i dozvolama i ne smije imati pukotine i ne smije biti porozna. Vrijednost ispitivanja pull-off metode >1.5N/mm². Vlažnost površine treba biti manja od 4% -CM. Ako je vlažnost veća, ili prodire iz podloge, potrebno je uraditi posebna mjerenja ili se nanosi zaptivni prajmer. Priprema podloge je brušenje ili sačmarenje, brisanje i usisavanje prašine je obavezno.			
Napomena	Detaljne instrukcije za upotrebu su dostupne na upit ili se odnose na podatke iz tehničkog lista proizvoda.			

TEHNIČKI PODACI


svojstva	standard	rezultat
Čvrstoća na povlačenje (završ.sloj)	DIN 53504	cca.7 N/mm²
Pucanje pri istezanju (završ.sloj)	DIN 53504	cca. 90 %
Tvrdoća po Shore-u	DIN ISO 868	83 A nakon 28 dana
Klasifikacija upotrebe	DIN EN 685	Private zgrade: 23 Javne zgrade: 34 Industrijske zgrade: 41
Čvrstoća na udar	DIN EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
Nosivost (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 40 mg
Čvrstoća prijanjanja	DIN ISO 4624	>1.5 N/mm²

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servi. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi VIACOR-a popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole - odnosno da kontaktira našu tehničku podršku kao i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.